


PIELĘGNACJA PEG

Gojenie się skóry wokół PEG może potrwać do czterech tygodni. Dokładna pielęgnacja skóry wokół niej redukuje ryzyko infekcji i podrażnienia. Przez pierwsze 24 godziny zewnętrzny dysk mocujący powinien przylegać do skóry (niezbyt ściśle). Po tym czasie należy poluzować dysk na odległość ok. 5 mm w celu umieszczenia opatrunku. W ciągu pierwszych 7 dni opatrunek należy zmieniać codziennie!



- Zewnętrzny dysk mocujący należy odsunąć, tak aby móc pod nim umyć skórę.
- Skórę wokół przetoki myjemy łagodnym roztworem wody z mydłem.
- Należy dokładnie osuszyć skórę i zewnętrzny dysk mocujący
- Aby zapobiec przyrośnięciu gastrostomii do ściany żołądka należy wsunąć delikatnie gastrostomię (na ok. 1,5 cm) do środka i obrócić o 180 stopni. Najlepiej przekręcać zgłębnik codziennie.
- Nieużywany PEG powinien być zamknięty i zabezpieczony.

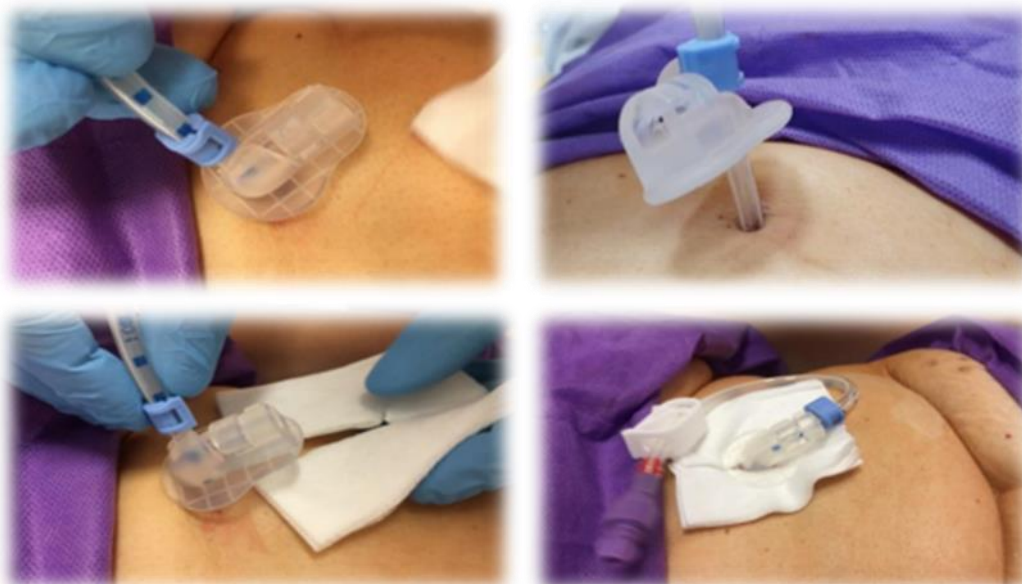



**Nie stosuj maści, proszków ani aerozoli wokół PEG bez konsultacji z lekarzem.
Jeśli coś Cię niepokoi, skontaktuj się z lekarzem lub pielęgniarką.
Przygotuj wyniki badań i listę przyjmowanych leków.**

Skontaktuj się z lekarzem, w przypadku:

- nagłego bólu,
- wypadnięcia PEG,
- nieprawidłowego działania PEG,
- gorączki i dreszczy,
- zaczerwienienia,
- obrzęku,
- nasilającego się bólu,
- nadmiernego krwawienia lub wydzieliny z miejsca nacięcia,
- nudności,
- wymiotów,
- zaparc lub obrzęku brzucha.